


平生町 下水道計画区域 内水ハザードマップ

想定条件

1時間で
143mmの降雨

※中国西部地区の想定最大規模降雨

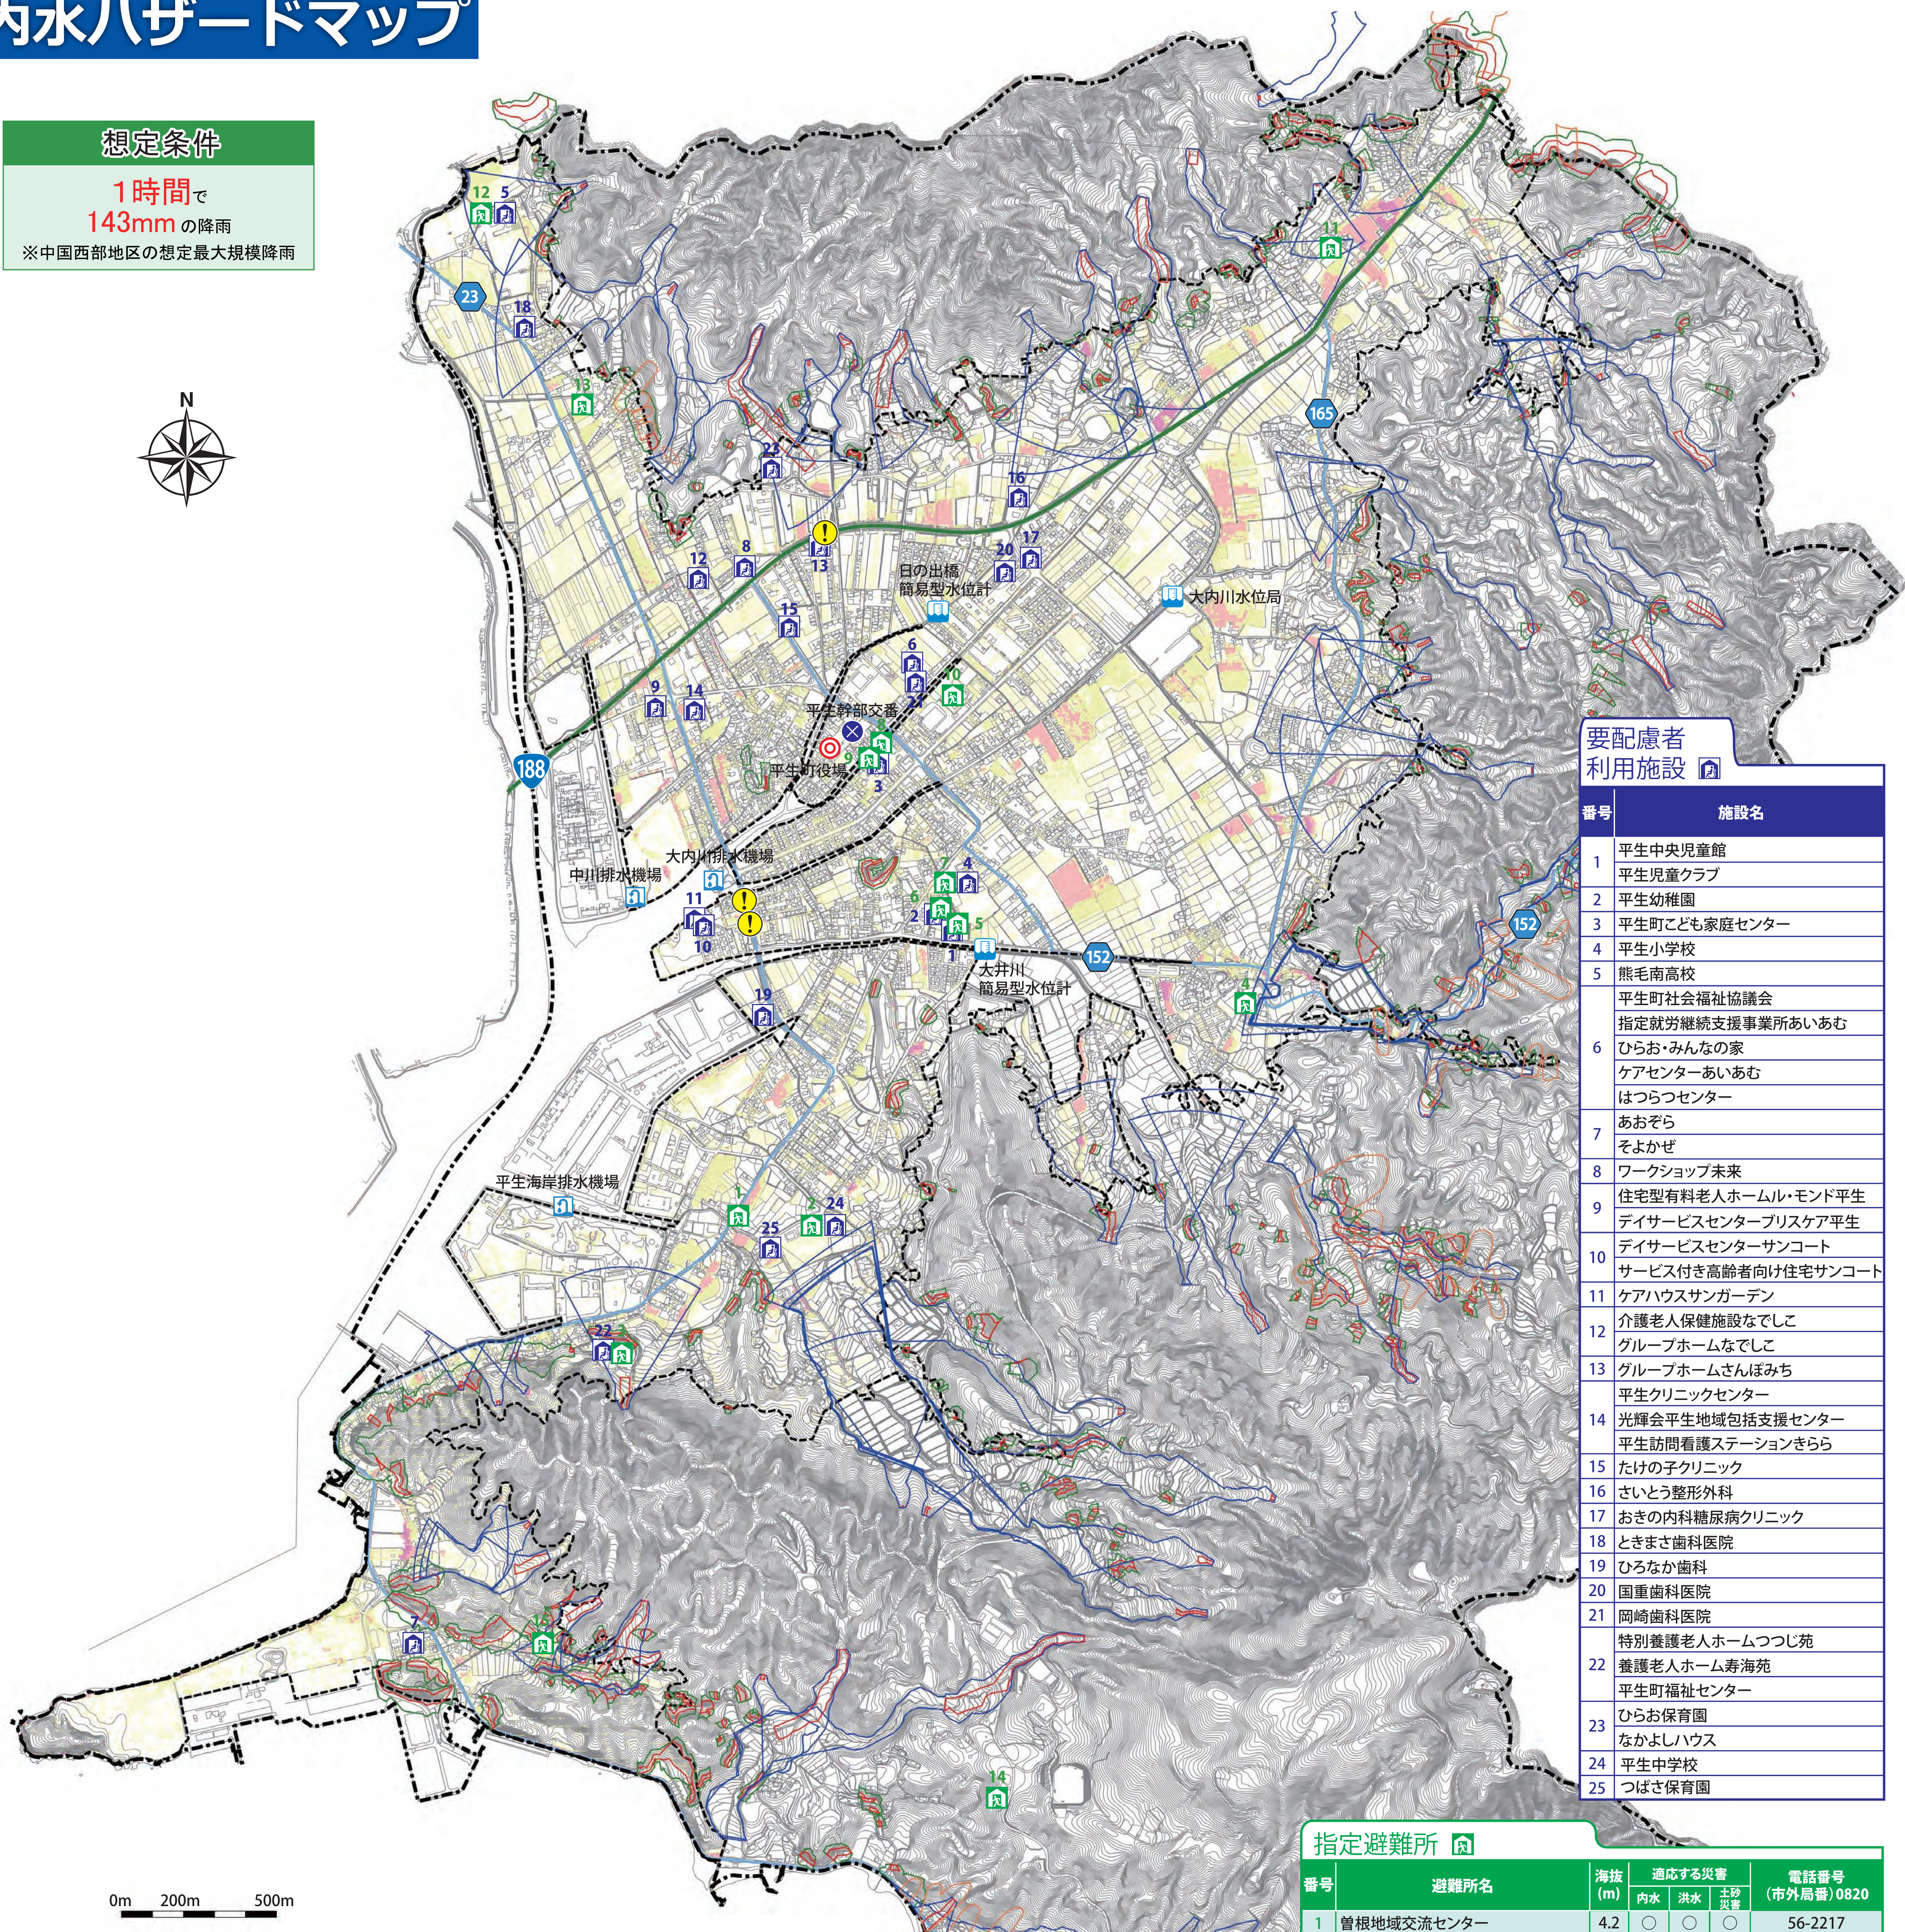

要配慮者
利用施設

番号	施設名
1	平生中央児童館 平生児童クラブ
2	平生幼稚園
3	平生町こども家庭センター
4	平生小学校
5	熊本南高校 平生町社会福祉協議会 指定就労継続支援事業所あいあむ
6	ひらお・みんなの家 ケアセンターあいあむ はつらつセンター
7	あおぞら そよかぜ
8	ワークショップ未来
9	住宅型有料老人ホームル・モンド平生 デイサービスセンタープリスケア平生
10	デイサービスセンターサンコート サービス付き高齢者向け住宅サンコート
11	ケアハウスサンガーデン
12	介護老人保健施設なでしこ グループホームなでしこ
13	グループホームさんぼみち 平生クリニックセンター
14	光輝会平生地域包括支援センター 平生訪問看護ステーションきらら
15	たけの子クリニック
16	さいとう整形外科
17	おきの内科糖尿病クリニック
18	ときまさ歯科医院
19	ひろなか歯科
20	国重歯科医院
21	岡崎歯科医院
22	特別養護老人ホームつつじ苑 養護老人ホーム寿海苑 平生町福祉センター
23	ひらお保育園 なかよしハウス
24	平生中学校
25	つばさ保育園

指定避難所

番号	避難所名	海拔 (m)	対応する災害			電話番号 (市外局番) 0820
			内水	洪水	土砂 災害	
1	曾根地域交流センター	4.2	○	○	○	56-2217
2	平生中学校	6.5	△	○	○	56-2053
3	平生町福祉センター	22.2	△	○	×	56-7300
4	大野地域交流センター	12.8	△	○	△	56-2504
5	平生中央児童館	3.1	△	○	○	56-1150
6	平生幼稚園	2.6	△	○	○	56-2291
7	平生小学校	2.5	△	△	○	56-2015
8	平生まち・むら地域交流センター	2.2	△	△	○	56-5320
9	平生町保健センター	1.8	△	△	○	56-7141
10	平生町体育館、武道館、音楽道場	1.5	△	△	○	56-6262
11	宇佐木地域交流センター	7.6	○	△	△	56-2493
12	熊毛南高校(屋内運動場)	3.5	△	△	△	56-3017
13	竪ヶ浜地域交流センター	1.8	△	△	○	56-6418
14	ひらおハートピアセンター	96.2	○	○	○	58-1725
15	佐賀地域交流センター-田名分館	9.3	△	○	△	56-6694

※○:適、△:災害によっては不適、×:不適


※各避難所は、施設の安全を確認後に開設します。

災害関連緊急連絡先

内 容	問い合わせ先	電話番号 (市外局番)0820
災害に関する 問い合わせ	平生町役場 総務課	56-7111
	平生町役場 建設課	56-7118
緊急連絡先	警察	110
	柳井警察署	23-0110
	消防	119
	柳井地区広域消防本部	22-0040
ライフライン事業者	柳井地域広域水道企業団	25-0255
	中国電力(株)	0120-616-318
	柳井ネットワークセンター	
	NTT西日本山口支店	113 (携帯電話) 0120-444-113

凡 例

内水浸水想定区域・土砂災害警戒区域と避難行動

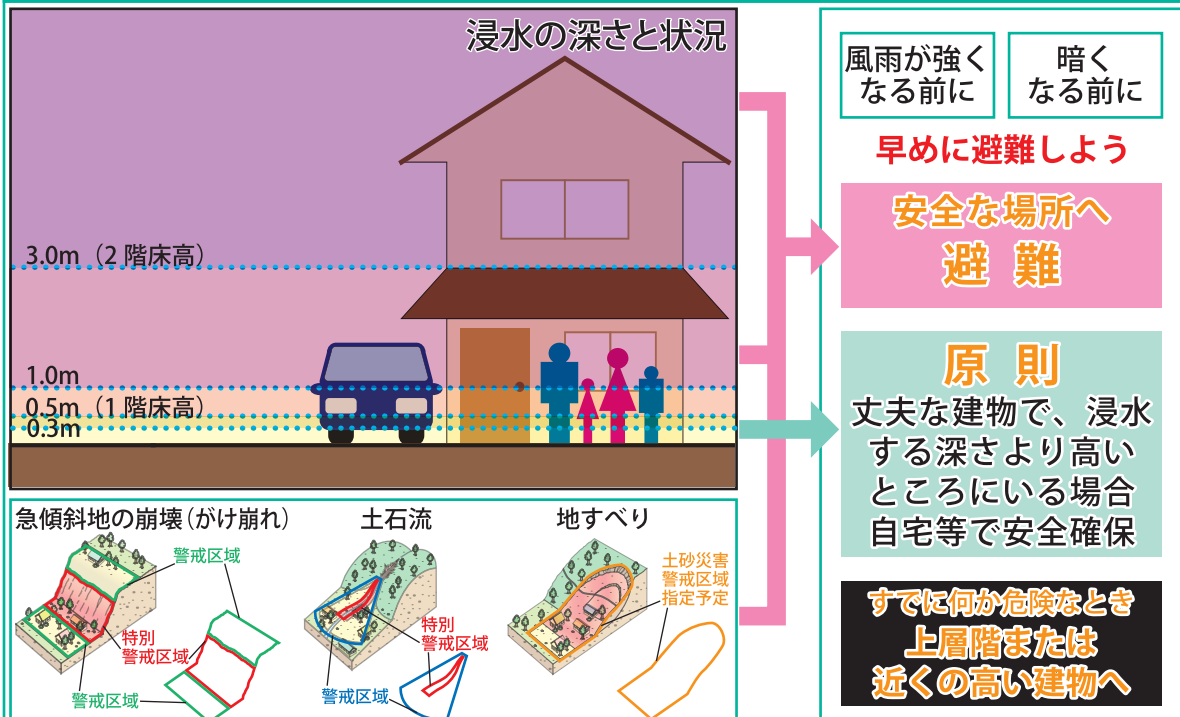

災害時の関係施設

 指定避難所  要配慮者利用施設  町役場  警察署（幹部交番）	 水位観測所  ポンプ場
避難経路 主要道路  国道  県道 危険箇所  アンダーパス	境界  町界  下水道計画区域界

このマップについて

- このマップは、平生時の下水道計画区域において、水路や下水道（雨水）の排水能力を超える大雨によって内水氾濫が発生した場合に想定される浸水区域や浸水深等を浸水シミュレーションにより表示した「雨水出水浸水想定区域図」を基に、その他必要な事項を示したものです。
- 浸水シミュレーションは、想定最大規模の降雨（時間降雨量143mm）が平生時全域で降り、放流先の河川・港湾の水位が高い場合想定して実施しています。また、浸水シミュレーションは、水路モデルを必要としない簡易手法を用いて実施しています。簡易手法のため、浸水リスクが大きく表示されている可能性があります。
- 堤防の決壊や河川から溢れた水による氾濫（外水氾濫）は考慮していません。外水氾濫によるハザードマップについては、平生時洪水ハザードマップをご確認ください。
- 浸水区域、浸水深はあくまで想定になります。浸水想定区域、浸水深に指定されていない場所でも浸水が発生する場合があります。

◎この地図についてのお問い合わせ先◎

平生町 建設課 TEL0820(56)7118 平生町 総務課 TEL0820(56)7111

作成年月 令和7年3月 平生町

雨水出水浸水想定区域図

- 水防法第14条の2に規定される、想定最大規模降雨により発生する内水氾濫の浸水想定区域等を示したものである。
- 想定条件
 - ・対象降雨
 - 想定最大規模降雨（ピーク時：1時間あたり143mmの降雨）
 - ・浸水想定手法
 - 浸水シミュレーション手法（降雨損失・氾濫解析のみを実施（下水道等の排水能力は一定で考慮））